

1. Назначение

Секционные регистры отопления представляют собой теплообменный аппарат (вода-воздух), применяемый для отопления жилых, производственных и складских помещений.

2. Устройство и принцип работы

Секционные регистры отопления изготавливаются из нескольких соединенных параллельно перемычками меньшего диаметра стальных труб заглушенных на торцах, образующих каналы для теплоносителя, с патрубками входа/выхода воды и муфтой $\text{Ø } \frac{1}{2}$ под воздушный кран.

3. Основные характеристики регистра отопления

Материал изготовления регистра: _____

Рабочая среда: _____

Тип присоединения, Ду: _____ мм

Диаметр секции, Дн: _____ мм

Толщина стенки: _____ мм


Длина секции, L: _____ мм

Высота, Н: _____ мм

Количество секций: _____ шт

Рабочее давление: до 1,2 МПа

4. Эскиз регистра отопления

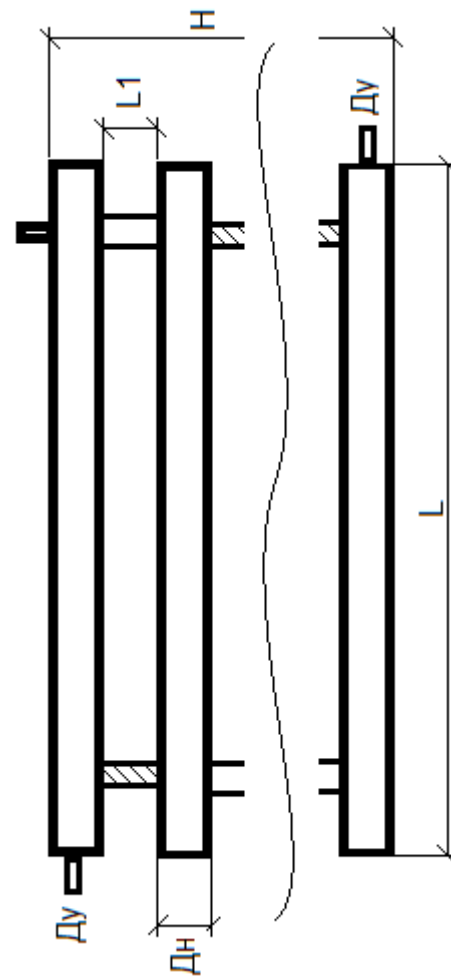



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG92.H07724

Срок действия с 17.02.2014 по 16.02.2017
№ 1561341

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.11АГ92.
Орган по сертификации продукции ООО "КапиталСтрой". 115093, г. Москва, пер. Партийный, 1,
корп. 58, стр. 1, тел. (499) 3915007, E-mail Kapitalstroy-sert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Регистры отопления стальные (радиаторы отопительные)
т.м. "Монтаж".
ТУ 4935-004-43455567-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
49 3512

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 4935-004-43455567-2014

код ТН ВЭД России:
7322 19 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Монтаж". ИНН: 7806038740.
Адрес: 195279, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Ш. Революция, д.88, пом.5Н, лит.В.
Телефон 227-04-30, факс 227-04-30.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое акционерное общество "Монтаж".
ОКПО: 43455567, ИНН: 7806038740.
Адрес: 195279, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Ш. Революция, д.88, пом.5Н, лит.В.
Телефон 227-04-30, факс 227-04-30.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 41544-ТО6/1-0188 от 14.02.2014 года, Испытательная
лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ЮгРесурс", № РОСС RU.0001.21АВ93
от 28.10.2011 года, адрес: 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Мира, дом 9,
офис 307

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Д.Н. Хвостов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Ащеулов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Регистр отопления секционный ТУ 4935-004-43455567-2014

ПАСПОРТ



ЗАО «Монтаж»
г. Санкт-Петербург

5. Гарантийные обязательства

Гарантированный срок службы регистра: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: до 20 лет.

Партия: регистр отопления РО - ___ - ___ - ___ - ___ шт.

Заводской номер: _____

Дата изготовления: « ___ » _____ 201__ г.

6. Данные о поставщике

Наименование: ЗАО «Монтаж»

Адрес: 195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, 88.

Телефон: (812) 520-43-26

Факс: (812) 227-04-30

Почта: info@montazh-zao.ru

Сайт: www.montazh-zao.ru

« ___ » _____ 201__ г.

Акт пневматического испытания № _____

Оборудование:

Регистр отопления РО - ___ - ___ - ___

Величина пробного давления МПа: 1,6

Время выдержки пробного давления: 10 мин.

После выдержки под пробным давлением и понижения давления до рабочего, произведен осмотр:

_____ корпус, сварочные швы _____

Результаты проверки: признаков остаточных деформаций, трещин, разрывов, потения, течей в сварных соединениях, основном металле и в разъёмных соединениях не установлено.

Вывод: оборудование успешно прошло испытание и готово к применению по назначению.

Ответственные лица:

Гл. инженер: _____

Мастер ОТК: _____