

1. Назначение

Грязевик тепловых пунктов (ГТП) ТС-569 серия 5.903-13 вып. 5 ТУ 3616-001-03851690-2016 предназначенные для фильтрации или очистки воды от крупных и средних взвешенных частиц в трубопроводах водяных сетей Ду 40...200 мм с параметрами $P_y \leq 2,5$ МПа (25 кгс/см^2) и $t \leq 200^\circ\text{C}$.

2. Устройство и принцип работы

Грязевик ТС-569 представляет собой цилиндрический корпус с фланцевым присоединением к трубопроводу водоснабжения и специальной сеткой произведенной из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для фильтрации воды. В грязевике происходит выпадение больших и средних взвешенных частиц в осадок. Осадок накапливается на дне грязевика.


Работа грязевика состоит в приеме исходной воды, фильтровании ее от средних, а также больших взвешенных частиц, отводе очищенной воды и периодической чистке нижней части корпуса.

3. Основные характеристики грязевиков ТС-569

Обозначение	P_y , МПа	Ду, мм	Дн	Д1	Д2	Н	h	L	Масса, кг	
ТС-569.00.000	2,5	40	159	45	57	360	260	345	17,1	
ТС-569.00.000-01		50		57	76	410	290		19,5	
ТС-569.00.000-02		65		89	490	340	425		30,7	
ТС-569.00.000-03		80	108	525	375	36,4				
ТС-569.00.000-04		100	325	108	133	620	450	525	69,6	
ТС-569.00.000-05		125		133	159	690	470		78,6	
ТС-569.00.000-06		150		194	875	550	650		118,0	
ТС-569.00.000-07		200	530	219	273	1120	700	850	266,7	
ТС-569.00.000-08		1,6	40	159	45	57	360	260	345	16,3
ТС-569.00.000-09			50		57	76	410	290		19,4
ТС-569.00.000-10			65		89	490	340	425		29,4
ТС-569.00.000-11			80	108	525	375	33,5			
ТС-569.00.000-12			100	325	108	133	620	450	525	62,2
ТС-569.00.000-13			125		133	159	690	470		70,4
ТС-569.00.000-14			150		194	875	550	650		114,9
ТС-569.00.000-15	200		530	219	273	1105	700	850	201,9	

* - размеры грязевика могут незначительно отличаться от указанных в таблице.

4. Эскиз грязевика

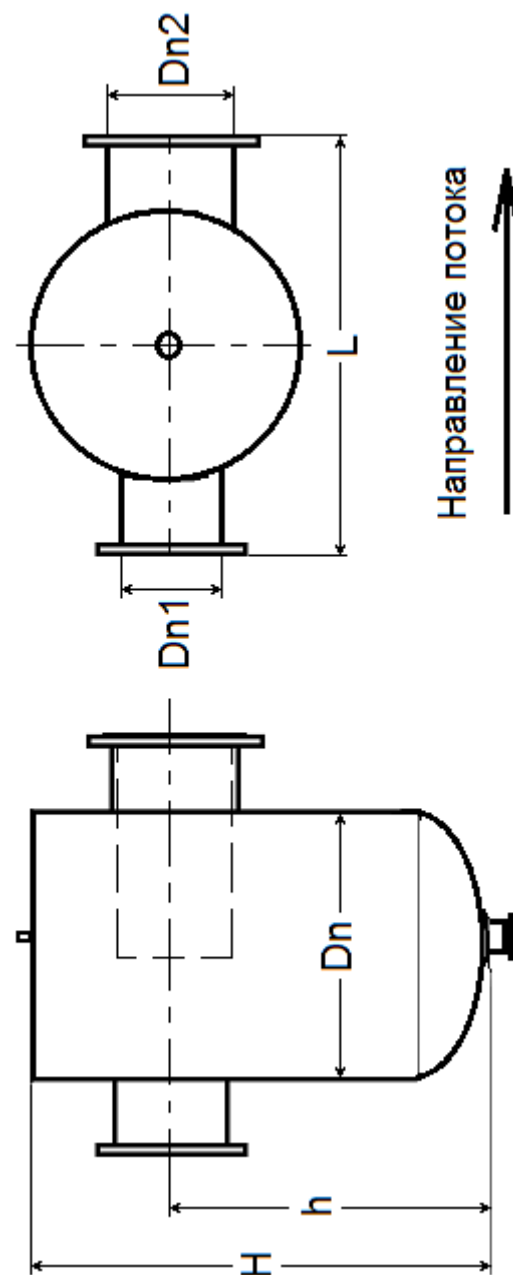



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество «Монтаж».

Основной государственный регистрационный номер: 1027804185078.

Место нахождения: 195279, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 88, помещение 5Н, литер В

Фактический адрес: 195279, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 88, помещение 5Н, литер В

Телефон: 88129942151, факс: 88122270430, адрес электронной почты: info@montazh-zao.ru

в лице Генерального директора Крулина Сергея Георгиевича

заявляет, что

Фильтры грязевики, типов: ГГ, ГВ, ГТП, ТС-569, ТС-568, ТС-567, ТС-566, ТС-565

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3646-001-43455567-2013

изготовитель Закрытое акционерное общество «Монтаж».

Место нахождения: 195279, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 88, помещение 5Н, литер В

Фактический адрес: 195279, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 88, помещение 5Н, литер В

код ТН ВЭД ТС 8421 21 000 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 04-0179/11-И от 08.04.2016 года Испытательная лаборатория Общество с ограниченной

ответственностью «Испытания и контроль», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.04ИАИ0.001,

действителен до 19.05.2018 года

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к

продукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.04.2021 включительно.



С.Г. Крулин

(подпись и Фамилия государственного представителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-РУ.А301.В.00983

Дата регистрации декларации о соответствии 08.04.2016

ГРЯЗЕВИК ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

серия 5.903-13 выпуск 5

ТС-569.00.000 СБ

ТУ 3646-001-43455567-2013

ПАСПОРТ



ЗАО «Монтаж»
г. Санкт-Петербург

5. Гарантийные обязательства

Гарантированный срок службы грязевика: 12 месяцев.

Срок эксплуатации грязевиков ТС-569: до 20 лет.

Партия: грязевик ТС-569.00.000-___ - ___ шт.

Заводской номер: б/н

Дата изготовления: « » _____ 201__ г.

6. Данные о поставщике

Наименование: ЗАО «Монтаж»

Адрес: 195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, 88.

Телефон: (812) 520-43-26

Факс: (812) 227-04-30

Почта: info@montazh-zao.ru

Сайт: www.montazh-zao.ru

« » _____ 201__ г.

Акт пневматического испытания № _____

Оборудование:

Грязевик ТС-569.00.000-___ Ду ___ мм, Ру ___ МПа

Величина пробного давления МПа: ___

Время выдержки пробного давления: 10 мин.

После выдержки под пробным давлением и понижения давления до рабочего, произведен осмотр:

_____ корпус, сварочные швы _____

Результаты проверки: признаков остаточных деформаций, трещин, разрывов, потения, течей в сварных соединениях, основном металле и в разъёмных соединениях не установлено.

Вывод: оборудование успешно прошло испытание и готово к применению по назначению.

Ответственные лица:

Гл. инженер: _____

Мастер ОТК: _____